




- Note:**
Tavle 24: 1 stk. UG24 placeres i eksisterende skab.
Der etableres nyt 5G16mm² hovedkabel fra hovedtavle 01 i kæld. Der etableres nyt 5G16mm² hovedkabel fra hovedtavle i kæld. Der etableres nyt 5G16mm² hovedkabel fra hovedtavle i kæld.
- Bestykning: 40A HPFI, 4 pol, 3x10A grp. 62
4 pol, 3x10A grp. 63
4 pol, 3x10A grp. 64
4 pol, 3x10A grp. 65
4 pol, 3x10A anlæg 28
2 pol, 1x10A lys 3
- Tavle 36: 2 stk. UG24 sammenkoblet vandret, placeres i kæld. Der etableres nyt 5G16mm² hovedkabel fra hovedtavle i kæld. Der etableres nyt 5G16mm² hovedkabel fra hovedtavle i kæld.
- Bestykning: 2 pol, 40A HPFI, 2 pol, 1x10A lys fællesrum/samling
2 pol, 40A HPFI, 2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.10
40A HPFI, 2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.11
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.12
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.13
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.14
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.15
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.16
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.17
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.18
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.19
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.20
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.21
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.22
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.23
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.24
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.25
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.26
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.27
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.28
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.29
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.30
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.31
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.32
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.33
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.34
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.35
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.36
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.37
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.38
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.39
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.40
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.41
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.42
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.43
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.44
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.45
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.46
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.47
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.48
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.49
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.50
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.51
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.52
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.53
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.54
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.55
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.56
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.57
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.58
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.59
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.60
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.61
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.62
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.63
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.64
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.65
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.66
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.67
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.68
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.69
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.70
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.71
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.72
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.73
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.74
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.75
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.76
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.77
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.78
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.79
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.80
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.81
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.82
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.83
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.84
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.85
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.86
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.87
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.88
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.89
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.90
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.91
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.92
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.93
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.94
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.95
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.96
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.97
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.98
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.99
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.100
- 40A PFI, 2 pol, 1x10A EDB lokale 10+11
2 pol, 1x10A EDB lokale 12+13
2 pol, 1x10A EDB lokale 14+20
4 pol, 3x10A Tagventilatorer.
- Tavle 37: 2 stk. UG24 sammenkoblet vandret, placeres i kæld. Der etableres nyt 5G16mm² hovedkabel fra hovedtavle i kæld. Der etableres nyt 5G16mm² hovedkabel fra hovedtavle i kæld.
- Bestykning: 40A HPFI, 2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.01
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.02
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.03
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.04
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.05
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.06
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.07
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.08
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.09
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.10
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.11
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.12
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.13
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.14
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.15
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.16
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.17
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.18
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.19
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.20
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.21
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.22
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.23
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.24
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.25
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.26
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.27
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.28
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.29
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.30
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.31
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.32
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.33
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.34
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.35
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.36
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.37
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.38
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.39
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.40
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.41
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.42
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.43
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.44
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.45
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.46
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.47
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.48
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.49
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.50
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.51
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.52
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.53
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.54
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.55
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.56
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.57
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.58
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.59
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.60
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.61
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.62
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.63
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.64
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.65
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.66
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.67
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.68
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.69
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.70
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.71
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.72
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.73
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.74
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.75
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.76
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.77
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.78
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.79
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.80
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.81
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.82
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.83
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.84
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.85
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.86
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.87
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.88
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.89
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.90
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.91
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.92
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.93
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.94
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.95
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.96
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.97
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.98
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.99
2 pol, 1x10A lys og stikk. KLD.100
- 63A HPFI, 4 pol, 3x16A Ovn
4 pol, 3x16A Komfur i gartnerum
2 pol, 1x10A Fryser i gartnerum
2 pol, 1x10A Toilet i gård
4 pol, 3x16A Kogeplader 1, køkken
4 pol, 3x16A Kogeplader 2, køkken
4 pol, 3x10A Ventilation loft
4 pol, 3x10A Ventilation wc
4 pol, 3x16A Opvaskemaskine
4 pol, 3x10A EL-kedel, køleskabe, emhætte

- Signaturfortegnelse:**
- Tavle 24: Eksisterende EL-tavle i indbygningsskab, Udskiftes.
Tavle 36: Eksisterende EL-tavle, udskiftes og flyttes til kæld.
Tavle 37: Eksisterende EL-tavle, udskiftes og flyttes til kæld.
Nedadgående føringsvej.
Opus trippel panelstikkontakt i hvid, 400mm ofg.
230V stikkontakt, 1100mm ofg. hvid Fuga.
230V rengøringsstikkontakt, 400mm ofg.
230V stikkontakt for køl.
3x400V 16A udtag for kogeplader, 400mm ofg.
3x400V 16A udtag for opvaskemaskine, 400mm ofg.
230V stikkontakt for vaskemaskine.
230V stikkontakt for tørretumbler.
1-pol afbryder i eksisterende indmursdåse.
Bevægelsessensor 360°, 230V.
Udtag for lys på loft.
Armatur, type 1 "X" betegner tændingen.
Armatur, type 2 "X" betegner tændingen.
Armatur, type 2 med integreret panikbelysning "X" betegner tændingen.
Lysarmatur på loft, type 3.
Armatur over spejl, type 4.
Eksisterende armatur, nedhængt i wire 1x36W T8 830 lysstofrør udskiftes og armaturet gennemgås for fejl, mangler og generel tilstand.
ABDL dør.
ABA detektor med akustisk alarmgiver.
ABA kombinationsdetektor med akustisk alarmgiver.
ABA termidetektor.
Tryk for brandalarm, 1500mm ofg.
Flugtvejsarmatur med henvisning.
Panikbelysning.
Tagventilator i loftrum.
Emhætte.

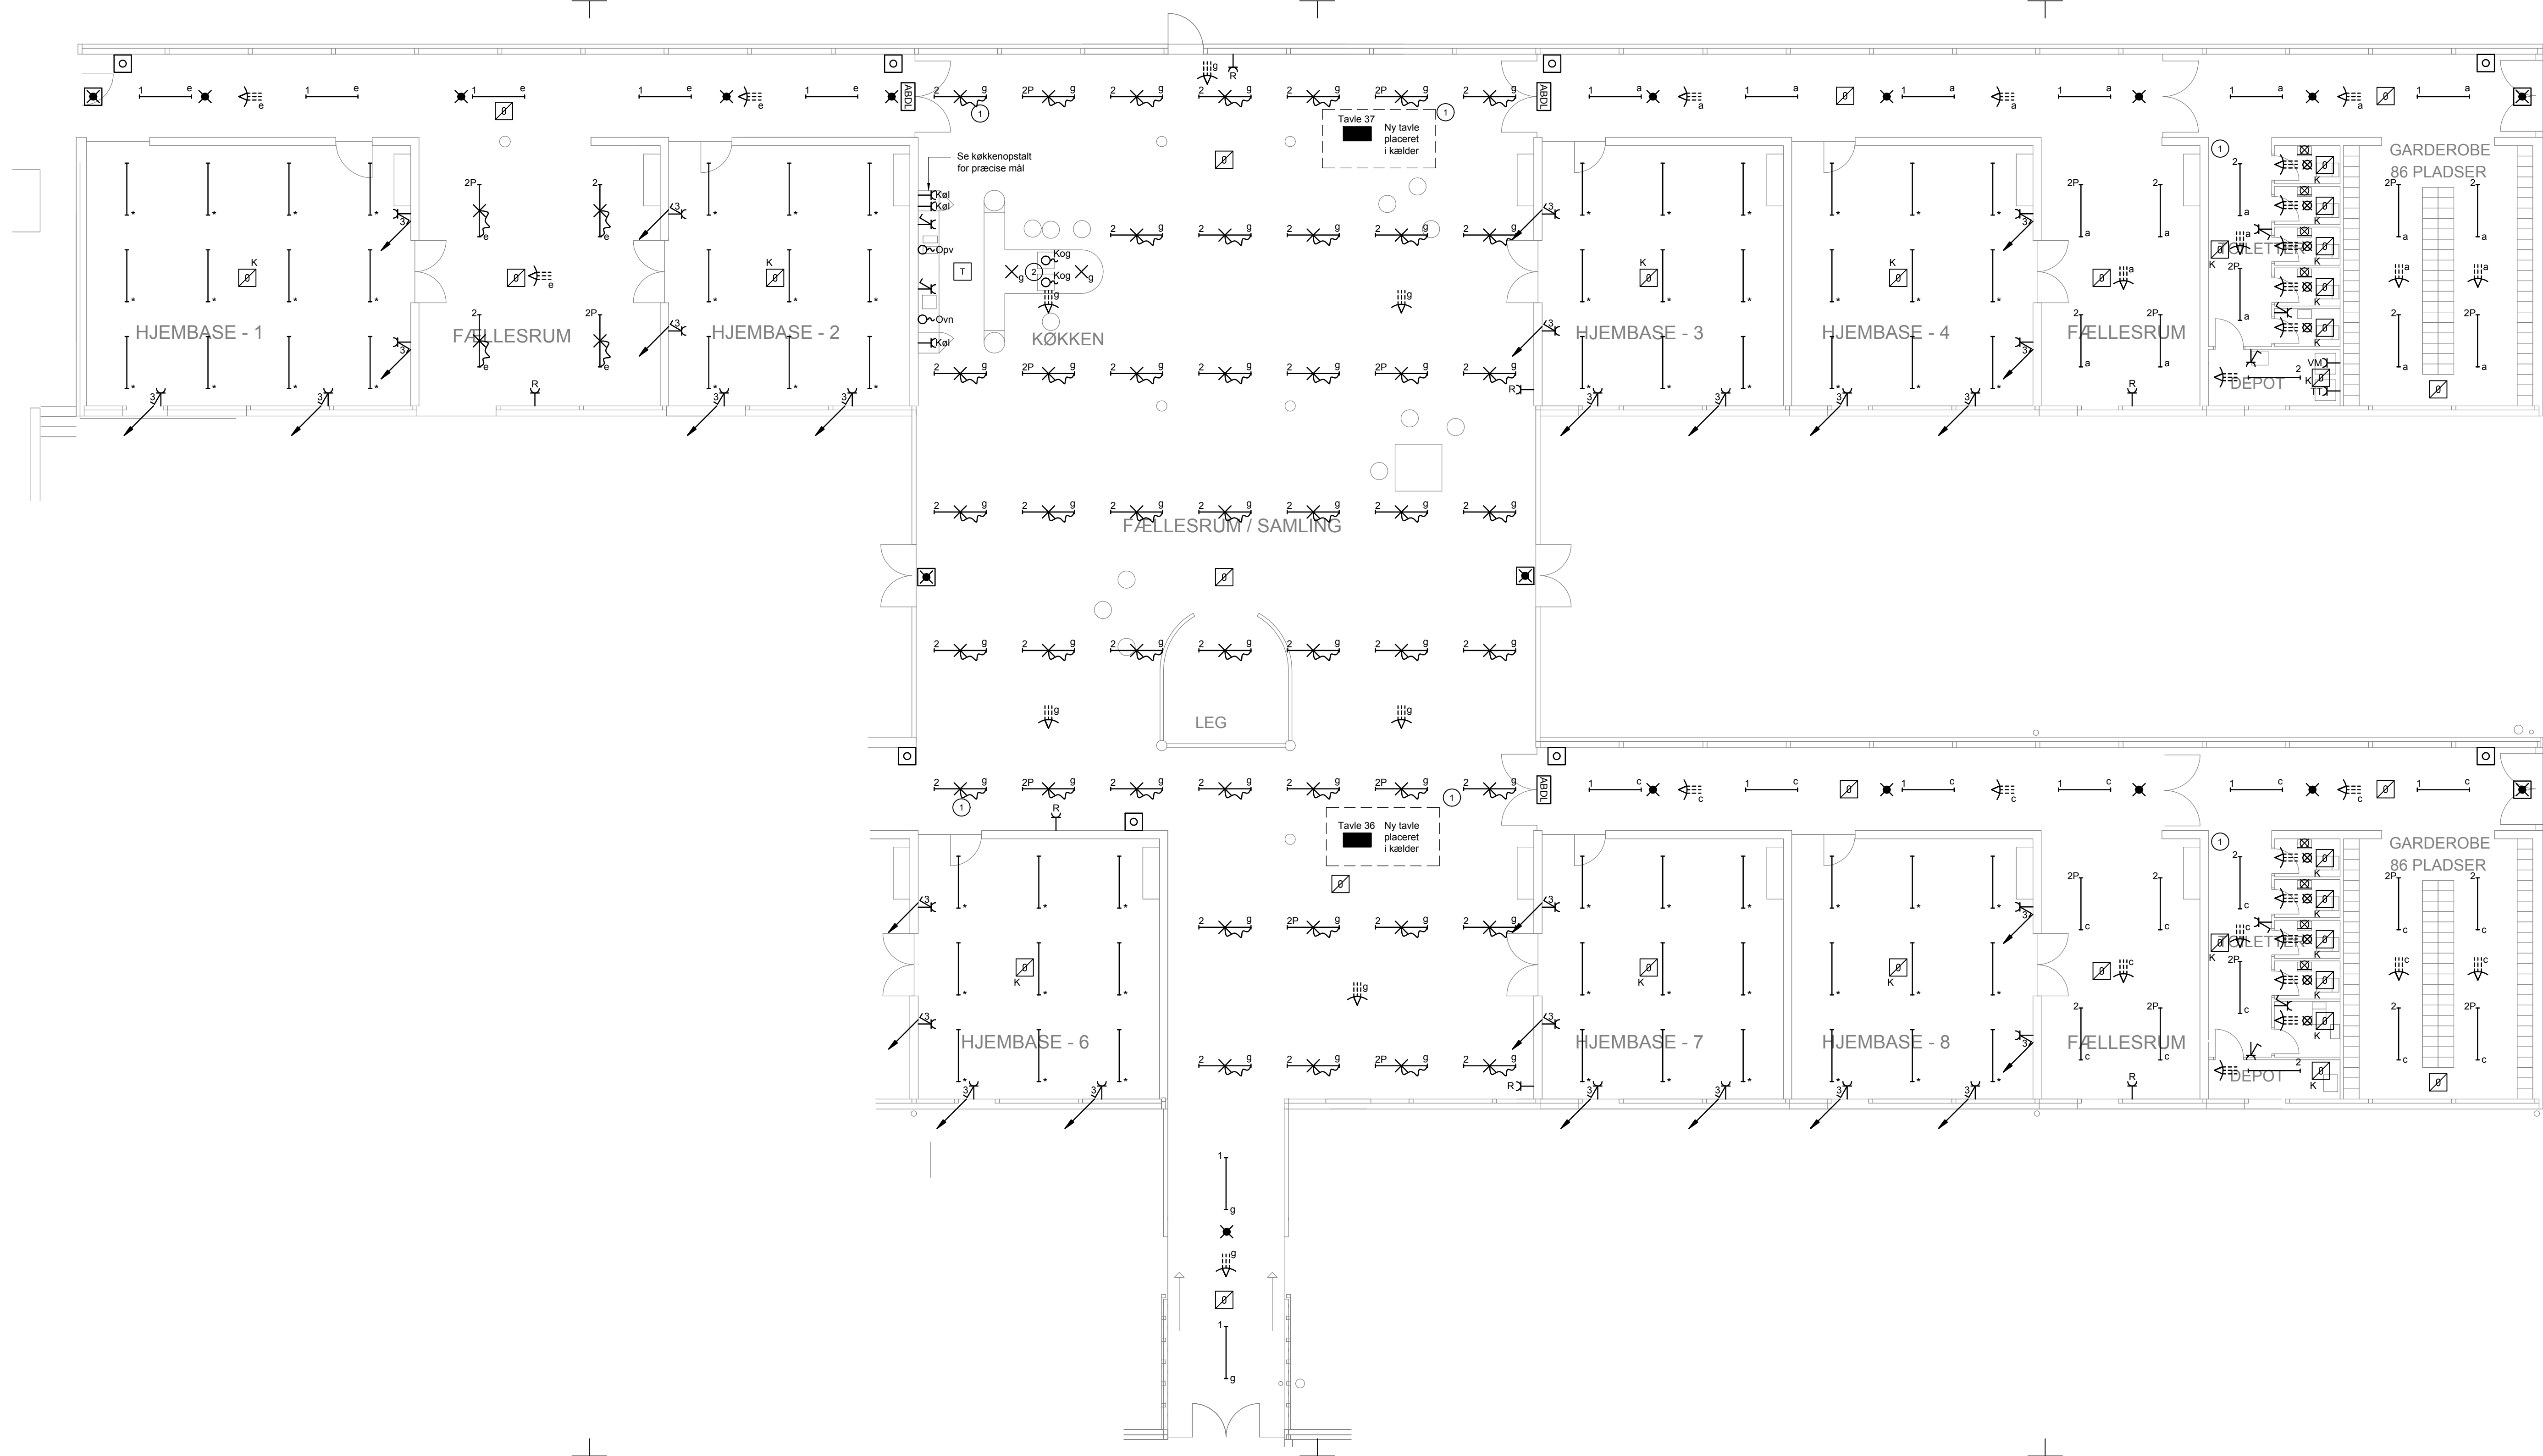